




Pコン穴埋栓に用いる
ジャストボンド接着試験報告書

受付番号	工試第 M-2010090145-201401005188
受付日	平成26年 1月16日
発行日	平成26年 1月29日

BiC株式会社 殿

一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所長
春川真



武蔵府中試験室

〒183-0035 東京都府中市四谷6丁目31番10

電話番号 042(351)7117

試験監督者 西脇清晴

1. 試験体 (依頼者提出の資料による)

概要	試験体は、写真-1に示すように、ジャストコン (面落ちタイプ) 3種類 フラットコン (面あわせタイプ) 3種類を、ジャストボンド (接着剤) を使用して Pコン穴に埋め込んだものである。		
種類・番号	種類	番号	備考
	ジャストコン	J-30	W5/16・W3/8用
		J-40	W1/2用
		J-50	W5/8用
	フラットコン	F-30	W5/16・W3/8用
		F-40	W1/2用
F-50		W5/8用	
数量	合計6個		

2. 試験内容

試験方法	1000kN万能試験機 (使用レンジ20kN) により、試験体に取り付けた丸セパレーターをつかみ、試験体に鉛直方向の引張荷重を加えて最大荷重を測定した。
試験日	平成26年 1月16日
試験場所	武蔵府中試験室
試験責任者	結城稔

(工試第 M-2010090145-201401005188)

3. 試験結果

番号	最大荷重 kN	破壊状況
J-30	2.01	ジャストコン埋設金具の抜け
J-40	4.59	ジャストコンの抜け
J-50	3.95	ジャストコン埋設金具の抜け
F-30	1.46	フラットコン埋設金具の抜け
F-40	3.71	フラットコンの抜け
F-50	7.23	フラットコンの抜け
備考		<ul style="list-style-type: none">・最大荷重が4.00kN未満の値は、秤量の1/5未満の為参考値とする。・試験後状況を写真-2に示す。

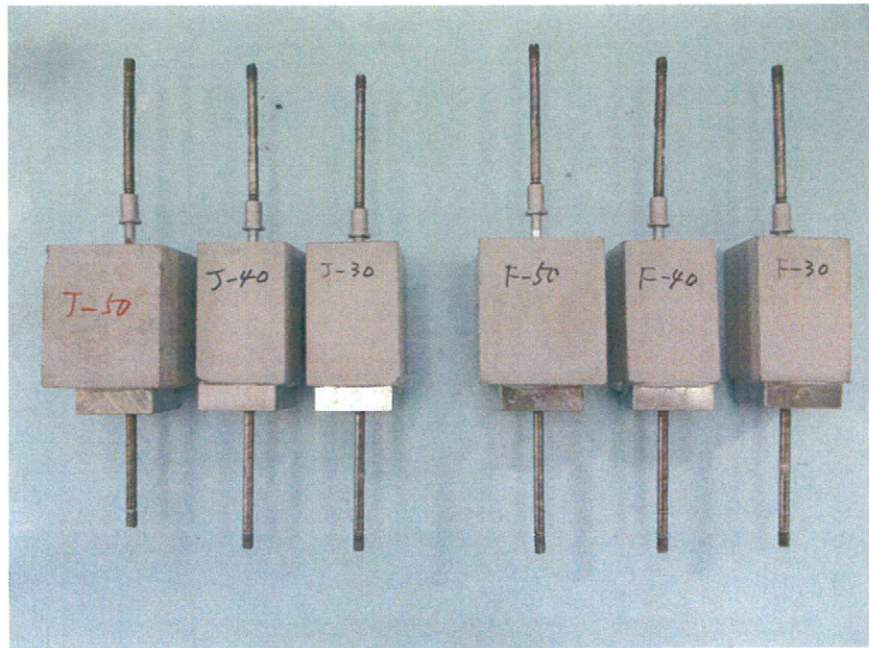


写真-1 試験体状況

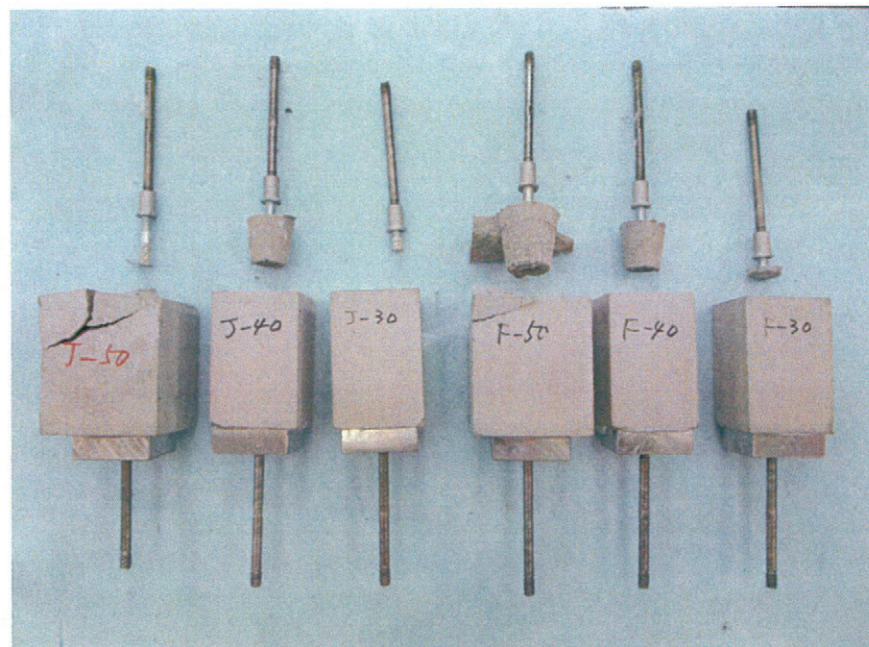


写真-2 試験後状況