




コンクリート型枠材の  
引張試験報告書

受付番号	工試第 M-2015060061-201908008224
受付日	2019年 8月23日
発行日	2019年 8月26日

B i C株式会社 殿

一般財団法人 建材試験センター  
工事材料試験所長  
川上 修



武蔵府中試験室

〒183-0035 東京都府中市四谷6丁目31番10

電話番号 042(351)7117

試験監督者 西脇清晴

試験名称	インサートコン・カブリマンK-60・K-70の引張強度試験
------	-------------------------------

1. 試験片(依頼者提出の資料による)

概要	試験片は、写真-1に示すとおりである。 インサートコン本体金具の両端に鉄棒を取り付けたものである。				
形状・寸法	番号	ねじ径	胴径 mm	長さ mm	品番
	1	W7/8	φ34	85	K70-100
	2	W7/8	φ32	85	K70-100
	3	W3/4	φ32	65	K60-100
	4	W3/4	φ30	65	K60-100
数量	4個				

2. 試験内容

試験方法	JIS Z 2241 (金属材料引張試験方法)
試験日	2019年 8月23日
試験場所	武蔵府中試験室
試験責任者	伊藤昌昭

3. 試験結果

ねじ径	番号	最大荷重 kN	破壊状況
W7/8	1	257.8	ボルトの破断(ねじ端部)
	2	248.8	ボルトの破断(ねじ端部)
W3/4	3	187.0	ボルトの破断(ねじ端部)
	4	187.4	ボルトの破断(ねじ端部)
備考	・試験後の状況を写真-2に示す。		

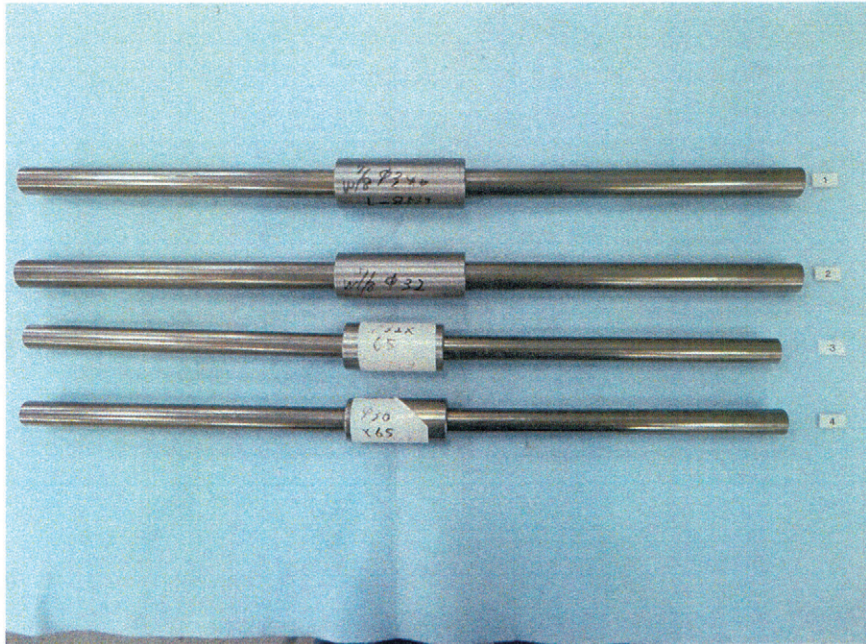


写真-1 試験片の状況

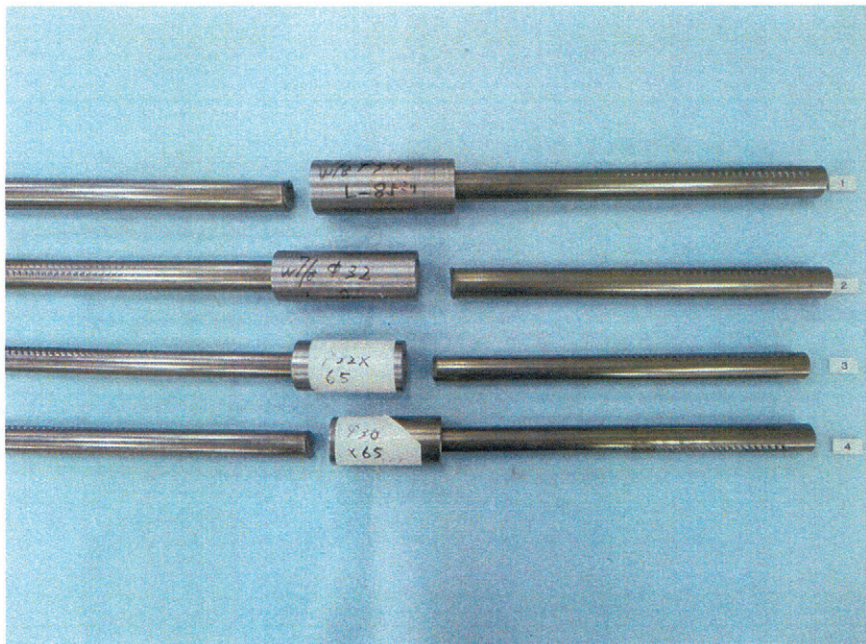


写真-2 試験後の状況