



## モルタルの圧縮強度試験報告書

B i C 株式会社 殿

受付番号	工試第 M-2015060061-202004003190
受付日	2020年 4月 8日
発行日	2020年 4月13日

一般財団法人 建材試験センター  
 工事材料試験所長



武蔵府中試験室

〒183-0035 東京都府中市四谷6丁目31番10

電話番号 042(351)7117

試験監督者 西脇清晴

試験名称	モルタル圧縮強度試験
------	------------

## 1. 供試体 (依頼者提出の資料による)

寸法	φ5×10cm
適用商品名	インサートコン穴埋め栓・モルタル外装埋めコン・Pコン穴埋め栓・ジャストコン・フラットコン・カブリコン・塩害コン・NSⅡタッチ・スピードコン・ベストコン・コンフィット・コンフラット・コンスピード PERI (ペリー) 穴埋め栓・プレキャストコンクリート穴埋め栓
打込日	2020年 3月13日
材齢	28日
養生方法	気中養生
数量	4個

## 2. 試験内容

準拠規格	JIS A 1108 (コンクリートの圧縮強度試験方法)
試験日	2020年 4月10日
試験場所	武蔵府中試験室
試験責任者	伊藤昌昭

## 3. 試験結果

記号・番号	供試体の寸法 mm		最大荷重 kN	補正係数	圧縮強度 N/mm <sup>2</sup>
	平均直径	平均高さ			
①	50.1	96.3	192	—	97.4
②	50.1	96.8	192	—	97.4
③	50.1	96.5	185	—	93.9
④	50.1	95.4	197	—	99.9
平均	—	—	—	—	97.2
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>補正係数は、JIS A 1107 (コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法) による。</li> <li>試験後状況を写真-1に示す。</li> </ul>				

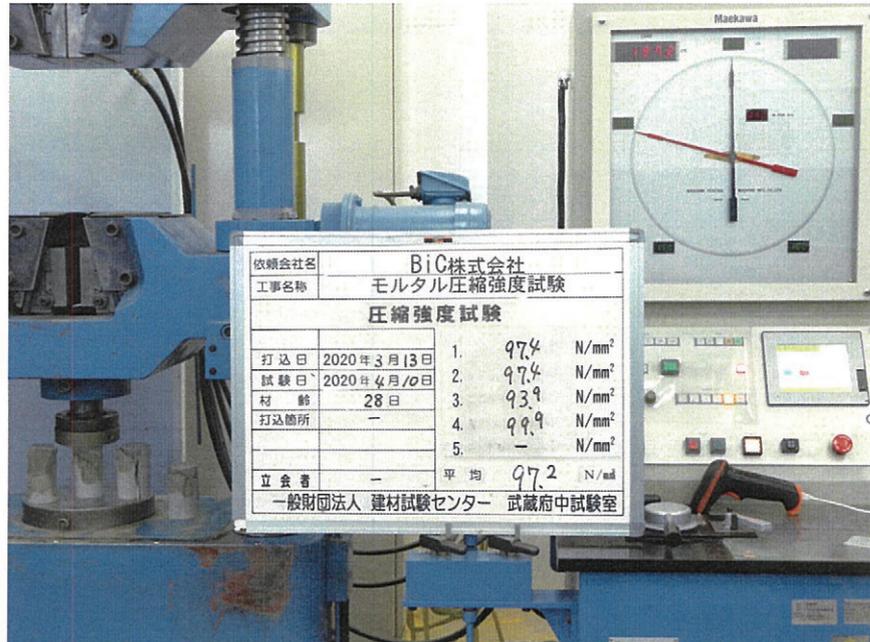


写真-1 試験後の状況